


| TIPOLOGIE TUBI |
|----------------|
| Ø 8x1.5 |
| Ø 12x2 |
| Ø 20x2.5 |
| Ø 25x2.5 |
| Ø 32x3 |
| Ø 38x3 |

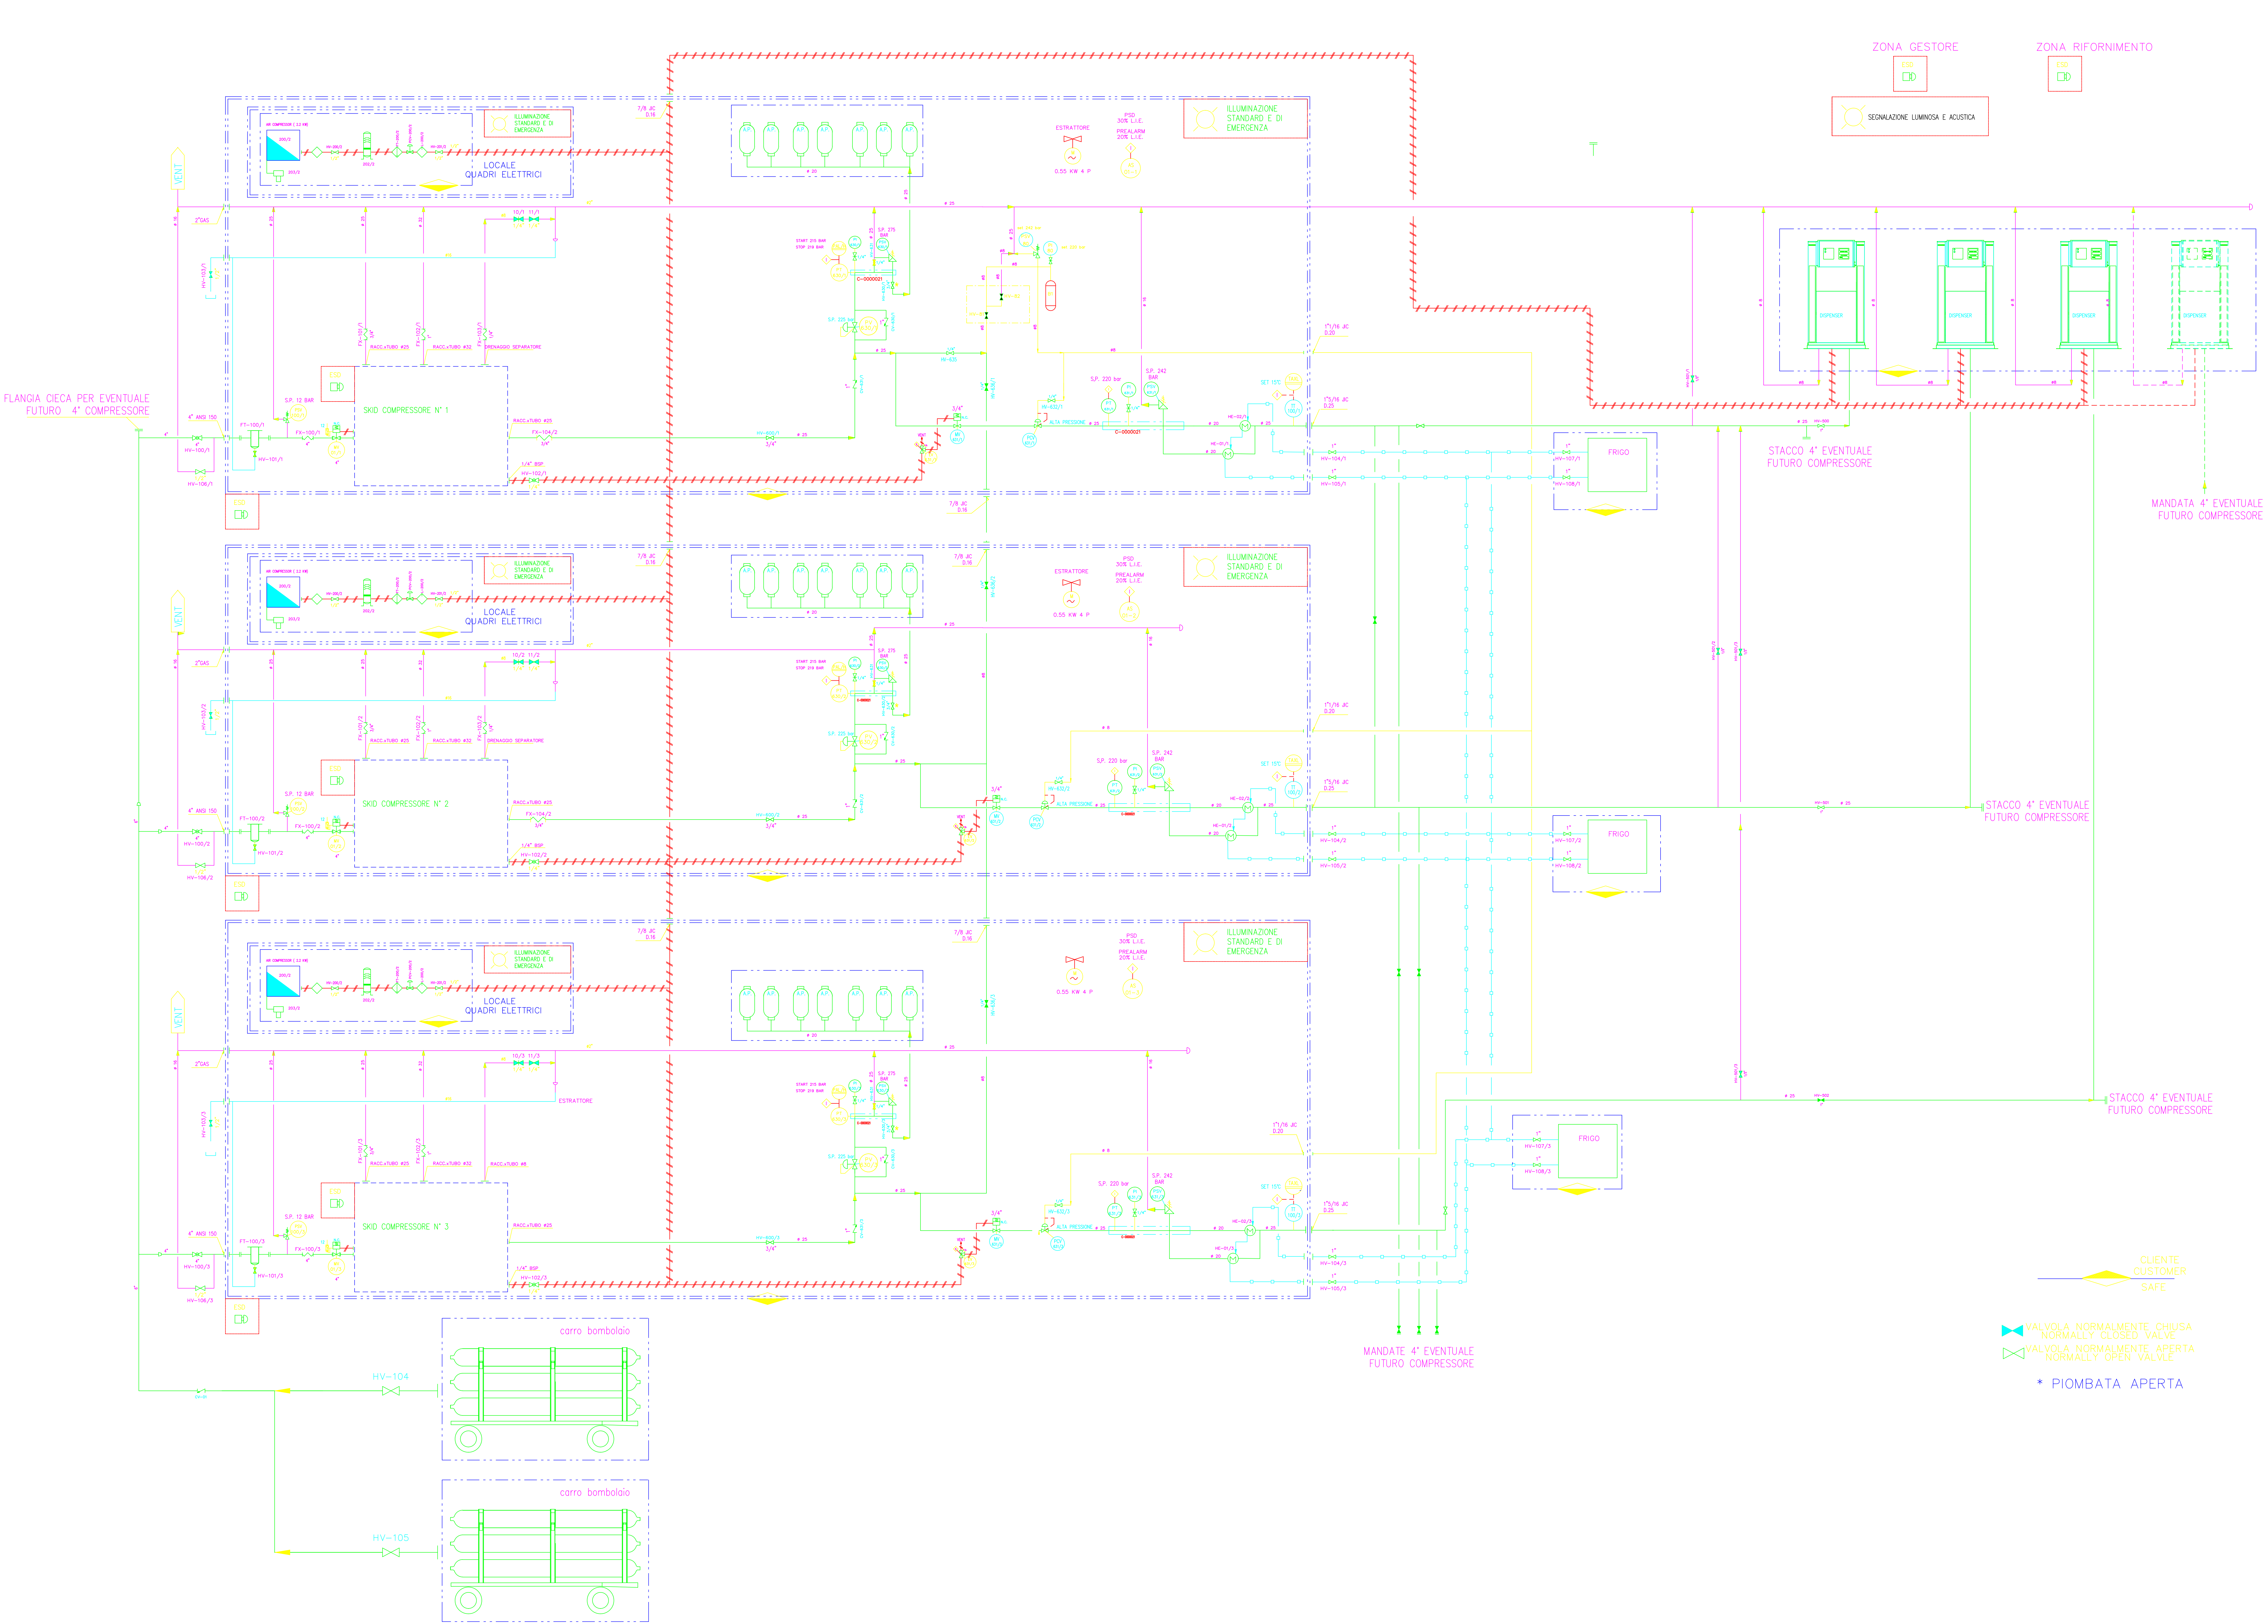

CLIENTE
CUSTOMER
SAFE

VALVOLA NORMALMENTE CHIUSA
NORMALLY CLOSED VALVE

VALVOLA NORMALMENTE APERTA
NORMALLY OPEN VALVE

* PIOMBATA APERTA

| STUDIO ASSOCIATO CRISAFULLI | |
|---|---|
| dot. ing. Massimo Crisafulli geom. Fabio Crisafulli dot. ing. Alberto Crisafulli | CATANIA - via Centuripe 204 tel. 095/431232 - 502949 fax. 095/726684 e-mail. a.crisafulli@tin.it |
| COMUNE DI CATANIA | |
| PROGETTO ESECUTIVO | |
| PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO DEL CENTRO DIREZIONALE A.M.T. IN PANTANO D'ARCI | scala: 1:200 file: data: MARZO 2012 aggiornamento: |
| committente | progettista e direttore dei lavori dot. ing. Massimo Crisafulli |

| |
|------|
| Visi |
|------|